

## Edital

N.º 216/DAFRH-DAAG/2021

### **CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (REDE EM BAIXA) 2º TRIMESTRE DE 2021**


ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela:

**Torna público**, nos termos do n.º 2, do artigo 17.º, do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados gerais e os correspondentes a cada uma das dezoito zonas de abastecimento do Concelho (Águas de Moura; Aldeia Nova da Aroeira; Asseiceira/Forninho; Barra Cheia; Biscaia/Brejos do Assa; Cajados; Carrascas; Carregueira; Fernando Pó; Gâmbia; Golf do Montado; Lagoinha; Marquesas; Núcleos Rurais; Palmela; Pinhal Novo; Quinta do Anjo/Cabanas; Vila Amélia) das análises de demonstração de conformidade, obtidos em colheitas de água na rede pública de distribuição de água em baixa, de acordo com o Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que se anexam ao presente edital.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Palmela, 21 de setembro de 2021.

O Presidente da Câmara

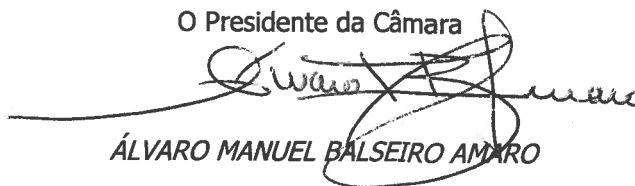

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DE MOURA DO CONCELHO DE PALMELA				2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,7	0	100%	3	3	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	98	98	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	20	20	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,5	6,5	1	0%	1	1	100%
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	170	170	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	25	25	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	8,6	8,6	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%

Antimônio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsênio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	6	6	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	35,9	35,9	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	22	22	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Selênio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
COV								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0,42	0,42	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	0,59	0,59	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
HPA	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%


Pesticidas								
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Radiológicos								
Radão (Bq/L)	500	12,3	12,3	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ÁGUAS DE MOURA

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara

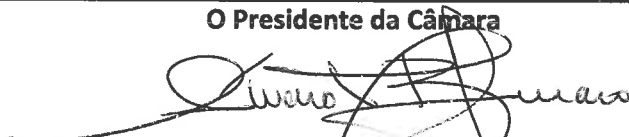


ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021




Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
COV		---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
HPA	0,100	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

7

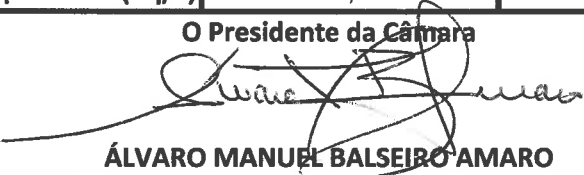Indeno(1,2,3-cd)pireno( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Pesticidas</b>		---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos( $\mu\text{g/L}$ )		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil( $\mu\text{g/L}$ )		---	---	---	---	---	---	---
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão( $\mu\text{g/L}$ )		---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride ( $\mu\text{g/L}$ )	-	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina ( $\mu\text{g/L}$ )	-	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina ( $\mu\text{g/L}$ )	-	---	---	---	---	---	---	---
<b>Radiológicos</b>		---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
<p>O Presidente da Câmara</p>  <p>ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO</p>						<p>Data da publicação: 21/09/2021</p>		

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ASSEICEIRA-FORNINHO DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0		1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---





Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclico	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---


Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ASSEICEIRA-FORNINHO**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA )**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O Presidente da Câmara

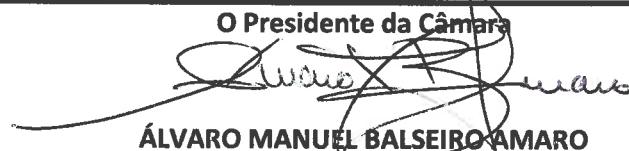

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BARRA CHEIA DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---



Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Merúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1	---	---	---	---	---	---	---



Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
--------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BARRA CHEIA**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM BARREIRO )**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

<p>O Presidente da Câmara</p>  <p>ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO</p>	<p>Data da publicação: 21/09/2021</p>
--	---------------------------------------






Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
HAP		---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
drocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radiológicos		---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BISCAIA/BREJOS DO ASSA

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA )

O Presidente da Câmara

  
ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAJADOS DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,5	0	100%	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---



<b>Benzeno (µg/L)</b>	1,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Benzo(a)pireno (µg/L)</b>	0,010	---	---	---	---	---	---	---
<b>Boro (mg/L B)</b>	1,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromatos (µg/L BrO<sub>3</sub>)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cádmio (µg/L Cd)</b>	5,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cálcio (mg/L Ca)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Chumbo (µg/L Pb)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cianetos (µg/L CN)</b>	50	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cobre (mg/L Cu)</b>	2,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Crómio (µg/L Cr)</b>	50	---	---	---	---	---	---	---
<b>1,2 – dicloroetano (µg/L)</b>	3,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Dureza total (mg/L CaCO<sub>3</sub>)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Enterococos (N/100 mL)</b>	0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Fluoretos (mg/L F)</b>	1,5	---	---	---	---	---	---	---
<b>Magnésio (mg/L Mg)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Mercúrio (µg/L Hg)</b>	1	---	---	---	---	---	---	---
<b>Níquel (µg/L Ni)</b>	20	---	---	---	---	---	---	---
<b>Selénio (µg/L Se)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cloretos (mg/L Cl)</b>	250	---	---	---	---	---	---	---
<b>Sódio (mg/L Na)</b>	200	---	---	---	---	---	---	---
<b>Sulfatos (mg/L SO<sub>4</sub>)</b>	250	---	---	---	---	---	---	---
<b>Carbono Orgânico Total (mg/L C)</b>	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
<b>Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Tetracloroetano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Tricloroetano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclico</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Benzo(b)fluoranteno (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Benzo(k)fluoranteno (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Benzo(ghi)perileno (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Trihalometanos - total (µg/L):</b>	100	---	---	---	---	---	---	---
<b>Clorofórmio(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromofórmio(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromodiclorometano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Dibromoclorometano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---


Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1,00	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CAJADOS

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara

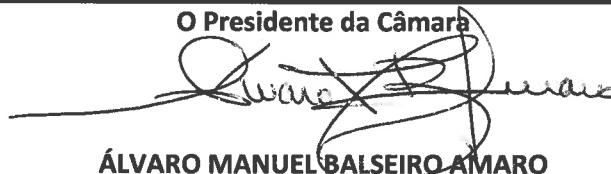

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CARRASCAS DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,5	0	100%	3	3	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>-</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	24,9	24,9	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	297	297	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	38	38	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	7	7	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	31	31	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%

Antimônio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsênio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	95	95	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	25,3	25,3	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Selênio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>COV</b>								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0,19	0,19	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0,98	0,98	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	2,62	2,62	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	3,92	3,92	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
<b>HPA</b>	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%


<b>Pesticidas</b>								
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
<b>Radiológicos</b>								
Radão (Bq/L)	500	2,3	2,3	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARRASCAS**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O Presidente da Câmara

  
**ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO**

**Data da publicação: 21/09/2021**



Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---




Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1,00	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARREGUEIRA**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM MOITA)**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O Presidente da Câmara

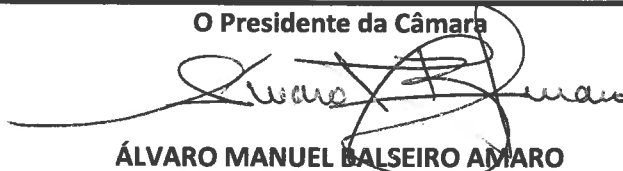

**ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO**

**Data da publicação: 21/09/2021**



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO FERNANDO PÓ DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,3	0	100%	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---



Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---


Dibromoclorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total ( $\mu\text{g/L}$ )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1,00	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FERNANDO PÓ

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara

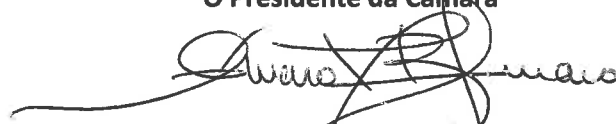  
ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: GÂMBIA DO CONCELHO DE PALMELA				2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,4	0	100%	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---



Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

+


Bromodiclorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total ( $\mu\text{g/L}$ )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1,00	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: GÂMBIA**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Ág. do Sado SA)**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O Presidente da Câmara

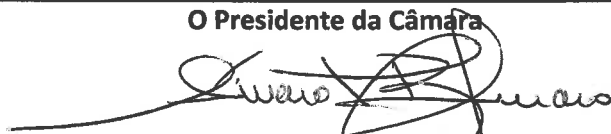

**ÁLVARO MANUÉL BALSEIRO AMARO**

**Data da publicação: 21/09/2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO LAGOINHA DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	0	100%	3	3	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	5,4	5,4	1	0%	1	1	100%
Nitratos <sup>c</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	16,1	16,1	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	132	132	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	24	24	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	5,7	5,7	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Merúrio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%



Arsénio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	23,3	23,3	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	17,3	17,3	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Selênio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>COV</b>								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	0,35	0,35	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	0,72	0,72	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>HPA</b>	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Pesticidas</b>								

+


Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
<b>Radiológicos</b>								
Radão (Bq/L)	500	2,4	2,4	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: LAGOINHA**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)**

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH não se traduz em incumprimento real uma vez que é reflexo das características hidrogeológicas da água. A CMP obteve parecer favorável da ARS-LVT para não fazer correção de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas não constituem qualquer preocupação do ponto de vista da qualidade da água para abastecimento humano**

O Presidente da Câmara



**ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO**

**Data da publicação: 21/09/2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO MARQUESAS DO CONCELHO DE PALMELA				2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	0	100%	3	3	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	10	1	67%	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	10	1	50%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	>300	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	>300	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,3	6,4	0	100%	2	2	100%
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	112	114	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	2	2	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	22	22	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	5,4	5,4	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Merúrio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%

Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	19	19	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	16	16	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>COV</b>								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	0,34	0,34	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	0,89	0,89	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>HPA</b>	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%


Pesticidas								
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Radiológicos								
Radão (Bq/L)	500	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: MARQUESAS

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH não se traduz em incumprimento real uma vez que é reflexo das características hidrogeológicas da água. A CMP obteve parecer favorável da ARS-LVT para não fazer correção de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas não constituem qualquer preocupação do ponto de vista da qualidade da água para abastecimento humano

O Presidente da Câmara

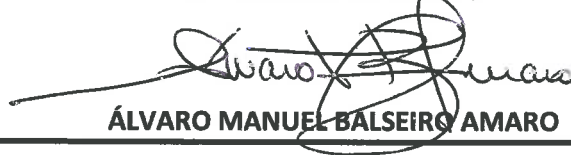  
ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO GOLFE DO MONTADO DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,7	0	100%	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---

Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclico	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---


+

Bromodichlorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total ( $\mu\text{g/L}$ )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Dirurão ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Metalaxil ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Simazina ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L)	1,00	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: GOLFE DO MONTADO

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

O Presidente da Câmara

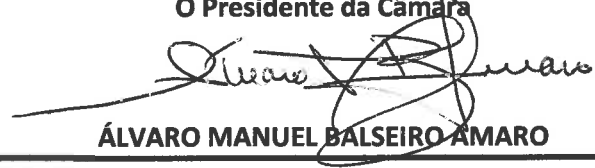

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: NÚCLEOS RURAIS DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							01 de Abril a 30 de Junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	0	100%	3	3	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Nitratos <sup>-</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	9,9	9,9	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	215	215	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	46	46	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%



Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	33,4	33,4	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	24,9	24,9	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>COV</b>								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	1,46	1,46	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	4,91	4,91	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>HPA</b>	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%

f


Pesticidas								
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	\	#VALOR!	1	1	100%
Diurão(µg/L)		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	-	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Radiológicos								
Radão (Bq/L)	500	1,9	1,9	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: NUCLEOS RURAIS

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH não se traduz em incumprimento real uma vez que é reflexo das características hidrogeológicas da água. A CMP obteve parecer favorável da ARS-LVT para não fazer correção de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas não constituem qualquer preocupação do ponto de vista da qualidade da água para abastecimento humano

O Presidente da Câmara

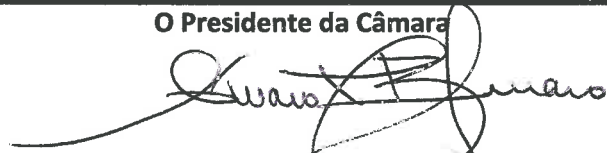

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: PALMELA DO CONCELHO DE PALMELA				2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	0	100%	6	6	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	N/D	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	7,9	0	100%	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	400	429	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	1,4	0	100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---

<b>Mercúrio (µg/L Hg)</b>	1	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cálcio (mg/L Ca)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Níquel (µg/L Ni)</b>	20	---	---	---	---	---	---	---
<b>Magnésio (mg/L Mg)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Alumínio (µg/L Al)</b>	200	---	---	---	---	---	---	---
<b>Ferro (µg/L Fe)</b>	200	---	---	---	---	---	---	---
<b>Fluoretos (mg/L F)</b>	1,5	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cloretos (mg/L Cl)</b>	250	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cádmio (µg/L Cd)</b>	5,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Cobre (mg/L Cu)</b>	2,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Chumbo (µg/L Pb)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Sódio (mg/L Na)</b>	200	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromatos (µg/L BrO<sub>3</sub>)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Sulfatos (mg/L SO<sub>4</sub>)</b>	250	---	---	---	---	---	---	---
<b>Dureza total (mg/L CaCO<sub>3</sub>)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Selénio (µg/L Se)</b>	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Pesticidas</b>		---	---	---	---	---	---	---
<b>Bentazona (µg/L)</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Alacloro (µg/L)</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Clorpirifos (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Desetil-terbutilazina (µg/L)</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Diurão (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Imidaclopride (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Metalaxil (µg/L)</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Terbutilazina (µg/L)</b>	0,10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Pesticidas – total (µg/L)</b>	0,50	---	---	---	---	---	---	---
<b>Desetil-simazina (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Simazina (µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>COV</b>		---	---	---	---	---	---	---
<b>1,2 – dicloroetano (µg/L)</b>	3,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Benzeno (µg/L)</b>	1,0	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromodiclorometano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Bromofórmio(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Clorofórmio(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Dibromoclorometano(µg/L)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---

+


Tetracloroeteno e Tricloroeteno ( $\mu\text{g/L}$ ):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total ( $\mu\text{g/L}$ ):	100	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
HAP		---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno ( $\mu\text{g/L}$ )	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
bonetos Aromáticos Policíclicos ( $\mu\text{g/L}$ ):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radiológicos		---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PALMELA

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara



ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: PINHAL NOVO DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,5	0	100%	14	14	100%
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	14	14	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	14	14	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	20	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	10	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	5,2	6,6	0	100%	3	3	100%
Nitratos <sup>-</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	27	27	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	227	239	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	1,3	0	100%	3	3	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	44	44	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	7	7	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	7	7	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%

Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	39	39	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	5	5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	30	30	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>COV</b>								
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0,41	0,41	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	1,38	1,38	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L)	100	1,96	1,96	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
<b>HPA</b>	0,100	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%



Indeno(1,2,3-cd)pireno( $\mu\text{g/L}$ )	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Pesticidas</b>								
Bentazona ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos( $\mu\text{g/L}$ )		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil( $\mu\text{g/L}$ )		<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Alacloro ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão( $\mu\text{g/L}$ )		<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ( $\mu\text{g/L}$ )	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride ( $\mu\text{g/L}$ )	-	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina ( $\mu\text{g/L}$ )	-	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina ( $\mu\text{g/L}$ )	-	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<b>Radiológicos</b>								
Radão (Bq/L)	500	2,7	2,7	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PINHAL NOVO**

**NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)**

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH não se traduz em incumprimento real uma vez que é reflexo das características hidrogeológicas da água. A CMP obteve parecer favorável da ARS-LVT para não fazer correção de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas não constituem qualquer preocupação do ponto de vista da qualidade da água para abastecimento humano

O Presidente da Câmara



**ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO**

Data da publicação: 21/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: QUINTA DO ANJO / CABANAS DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,4	0	---	6	6	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	50	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	N/D	21	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,5	7,5	0	100%	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	174	437	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	xscv7f48d	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2-</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---



Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Merúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
<b>Pesticidas</b>		---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metalaxil (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Desetil-simazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>COV</b>		---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

+


Bromofórmio( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano ( $\mu\text{g/L}$ ):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total ( $\mu\text{g/L}$ ):	100	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
HAP		---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno ( $\mu\text{g/L}$ )	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno ( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno( $\mu\text{g/L}$ )	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbonetos Aromáticos Policíclicos ( $\mu\text{g/L}$ ):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radiológicos		---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: QUINTA DO ANJO E CABANAS

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara

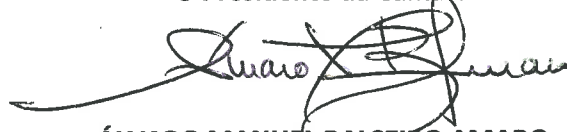

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicação: 21/09/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO: VILA AMÉLIA DO CONCELHO DE PALMELA					2º TRIMESTRE 2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de Abril a 30 de Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	40	40	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	35	35	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	312	312	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	<0,7	0	100%	1	1	100%

<b>Cálcio (mg/L Ca)</b>	---	41,6	41,6	0	100%	1	1	100%
<b>Chumbo (µg/L Pb)</b>	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>Cobre (mg/L Cu)</b>	2,0	0,037	0,037	0	100%	1	1	100%
<b>Crómio (µg/L Cr)</b>	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
<b>Cádmio (µg/L Cd)</b>	5,0	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
<b>Bromatos (µg/L BrO<sub>3</sub>)</b>	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
<b>Dureza total (mg/L CaCO<sub>3</sub>)</b>	---	121	121	0	100%	1	1	100%
<b>Enterococos (N/100 mL)</b>	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<b>Magnésio (mg/L Mg)</b>	---	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
<b>Selénio (µg/L Se)</b>	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
<b>Sódio (mg/L Na)</b>	200	21,7	21,7	0	100%	1	1	100%
<b>Níquel (µg/L Ni)</b>	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
<b>Boro (mg/L B)</b>	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>Arsénio (µg/L As)</b>	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
<b>Fluoretos (mg/L F)</b>	1,5	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
<b>Cloretos (mg/L Cl)</b>	250	28	28	0	100%	1	1	100%
<b>Sulfatos (mg/L SO<sub>4</sub>)</b>	250	8	8	0	100%	1	1	100%
<b>Mercúrio (µg/L Hg)</b>	1	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Benzeno (µg/L)</b>	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)</b>	0,10	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Benzo(b)fluoranteno (µg/L)</b>	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Benzo(k)fluoranteno (µg/L)</b>	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Benzo(ghi)perileno (µg/L)</b>	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)</b>	---	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
<b>Benzo(a)pireno (µg/L)</b>	0,010	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
<b>Tricloroeteno(µg/L)</b>	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>1,2 – dicloroetano (µg/L)</b>	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
<b>Tetracloroeteno(µg/L)</b>	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):</b>	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>Trihalometanos - total (µg/L):</b>	100	0,26	0,26	0	100%	1	1	100%
<b>Clorofórmio(µg/L)</b>	---	0,26	0,26	0	100%	1	1	100%
<b>Bromofórmio(µg/L)</b>	---	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
<b>Bromodiclorometano(µg/L)</b>	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
<b>Dibromoclorometano(µg/L)</b>	---	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
<b>Radiológicos</b>								


Alpha total (Bq/L)	0,10	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa total (mSv/yr)	0,10	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500,00	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
<b>Pesticidas</b>								
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	---	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	---	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	---	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetil-simazina (µg/L)	---	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	---	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VILA AMÉLIA

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Ág. do Sado SA)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara

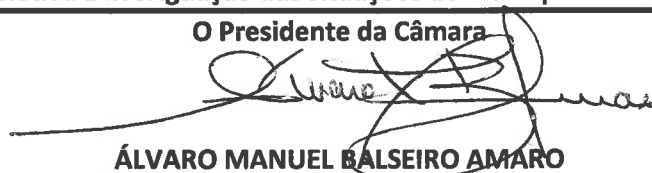

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Data da publicitação: 21/09/2021